



OTEXIO

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSHINWEISE

Erstellungsdatum: 22/04/24

Autor: Rémy MARTIN

Ausführung: V.1




1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	NETZ-HANDHABUNG:	3
2.1	Schritt 1: Entfernen Sie die Kabel von den Bergungskralen:.....	3
2.2	Schritt 2: Entfernen Sie die Edelstahlstange von der Klaue, die sich auf der Breite befindet, in der das Netz abgenommen wird (Öffnungsseite):	4
2.3	Schritt 3: Trennen Sie die am Netz befestigten Karabiner von denen, die an den Ringen befestigt sind:.....	4
2.4	Schritt 4: Falten des Netzes:.....	5
2.5	Schritt 5: Erneutes Befestigen der Kabel an den Bergungskralen:.....	6
3	ZWISCHENBERECHTIGUNG DES NETZES FÜR TEILWEISE FALTUNG DES NETZES (Option je nach Typologie der Grube):.....	7
3.1	Option 1: Sie möchten das Netz nur über einen Teil der Grube öffnen:	7
3.2	Option 2: Sie möchten das Netz über die gesamte Grube öffnen:	7
4	WARTUNGSHINWEISE FÜR DAS SYSTEM:.....	8
4.1	Im Falle eines Sturzes einer Person auf das Netz:	8
4.2	Für den Fall, dass ein Gegenstand ins Netz fällt:.....	8
4.3	Systemwartung:	8

2 NETZ-HANDHABUNG:

2.1 Schritt 1: Entfernen Sie die Kabel von den Bergungskrallen:

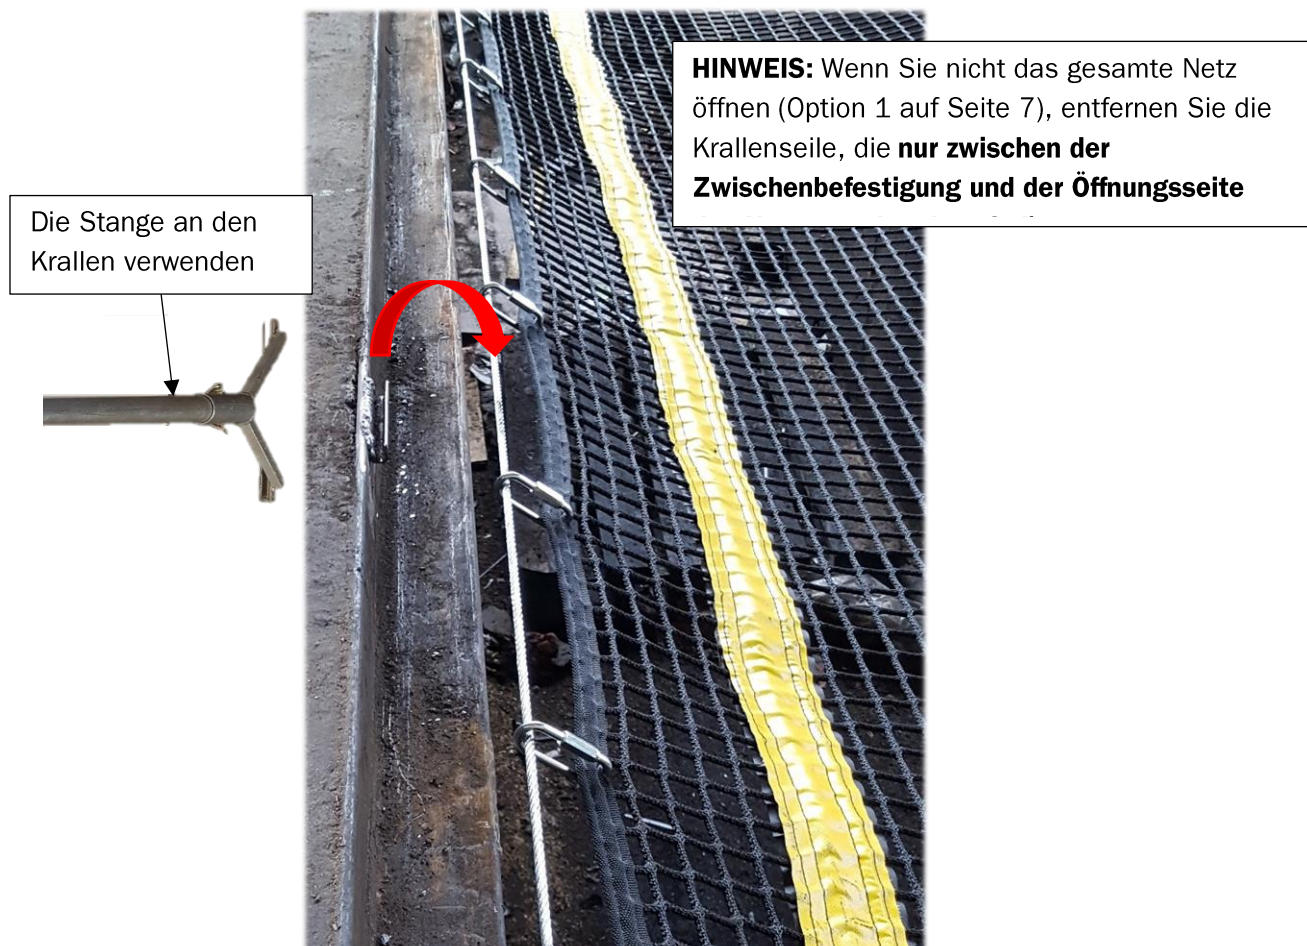

- 2.2 Schritt 2: Entfernen Sie die Edelstahlstange von der Klaue, die sich auf der Breite befindet, in der das Netz abgenommen wird (Öffnungsseite):



- 2.3 Schritt 3: Trennen Sie die am Netz befestigten Karabiner von denen, die an den Ringen befestigt sind:



2.4 Schritt 4: Falten des Netzes:


➔ Betreten Sie die Grube und schieben Sie das Netz:



Ergebnis:



2.5 Schritt 5: Erneutes Befestigen der Kabel an den Bergungskrallen:

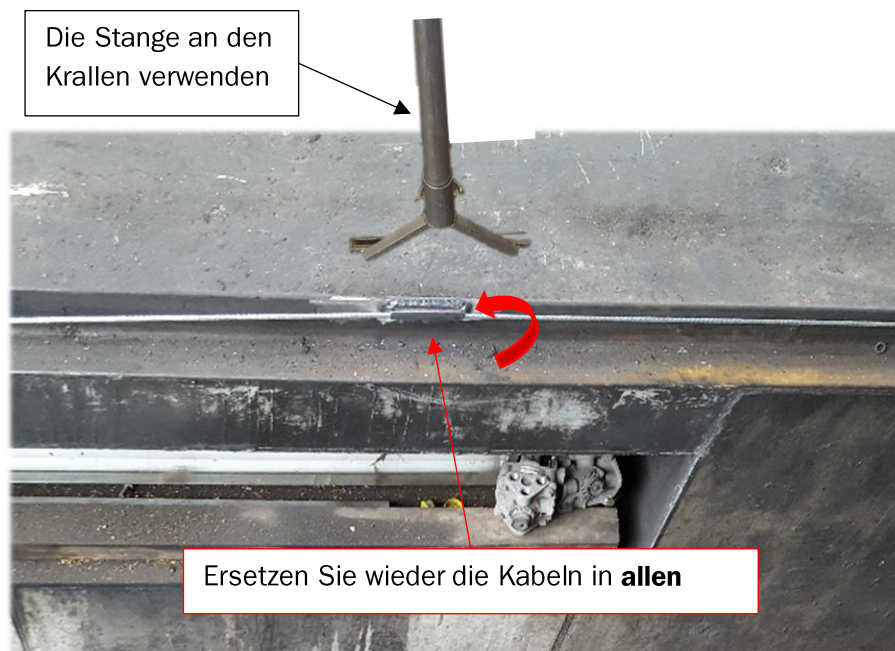

Ergebnis:



Hinweis: Um das Netz zu schließen und damit die Grube zu sichern, führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Die Karabiner müssen in den Ecken aneinander befestigt werden, und die Kabel müssen sich in allen Krallen befinden.

3 ZWISCHENBERECHTIGUNG DES NETZES FÜR TEILWEISE FALTUNG DES NETZES (Option je nach Typologie der Grube):

Die **durchgebohrten Platten** und die **asymmetrischen D8-Karabiner** ermöglichen es, das Netz an einer Zwischenposition in der Grube zu blockieren. Auf diese Weise können Sie in einem Teil der Grube arbeiten, während Sie den anderen Teil sicher lassen.

3.1 Option 1: Sie möchten das Netz nur über einen Teil der Grube öffnen:

- ➔ Befestigen Sie die am Netz befestigten Schraubglieder an den asymmetrischen D8-Karabinern, die an den gebohrten Platten befestigt sind:



Nachdem Sie das Netz geschoben haben, erhalten Sie die folgende Konfiguration:



3.2 Option 2: Sie möchten das Netz über die gesamte Grube öffnen:

- ➔ Lassen Sie die Schraubglieder von den asymmetrischen Karabinern gelöst.

4 WARTUNGSHINWEISE FÜR DAS SYSTEM:

4.1 Im Falle eines Sturzes einer Person auf das Netz:

Da es sich bei dem PROTECPIT®-System um eine Sicherheitsvorrichtung handelt, sind hier die Anweisungen aufgeführt, die nach einem Sturz einer Person auf das Netz zu befolgen sind:

- 1) Ersetzen Sie das Netz vollständig durch ein neues Netz.
- 2) Ersetzen Sie alle Schraubverbindungen, die das Netz mit den Kabeln verbinden.
- 3) Ersetzen Sie alle anderen Metallteile, die sich verformen könnten.
- 4) Ersetzen Sie die Kabel durch neue Kabel.

Wir empfehlen Ihnen, ein Foto von allen Metallelementen zu machen und es an OTEXIO zu senden (siehe Kontakt unten), um eine genaue Diagnose zu erhalten.

BITTE BEACHTEN SIE: Es kann nicht garantiert werden, dass ein PROTECPIT®-System zwei aufeinanderfolgende Stürze von Personen aufnimmt. Es ist daher zwingend erforderlich, die oben genannten Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit der Bediener zu gewährleisten.

4.2 Für den Fall, dass ein Gegenstand ins Netz fällt:

Um ein PROTECPIT®-System nach dem Sturz eines schweren Gegenstandes auf das Netz nicht zu schwächen, empfehlen wir, die gleichen Anweisungen wie beim Sturz einer Person zu befolgen. Dadurch wird verhindert, dass das System beschädigt wird, bevor eine Person ins Netz fällt.

4.3 Systemwartung:

Mindestens einmal im Jahr ist es ratsam, Folgendes zu tun, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert:

- 1) Prüfen Sie, ob alle Schraubglieder angezogen sind.
- 2) Achten Sie darauf, dass sich keine Risse im Netz befinden.
- 3) Achten Sie darauf, dass alle asymmetrischen D8-Karabiner das Netz an den Ecken der Grube aufnehmen.
- 4) Überprüfen Sie die Kabel auf anormalen Verschleiß
- 5) Vergewissern Sie sich, dass die Krallen des Kabelwiederanschlusses keinen ungewöhnlichen Verschleiß erlitten haben

Das Netz erfordert keine jährliche Festigkeitsprüfung. Vergewissern Sie sich jedoch, dass es nicht durch ein heißes, scheuerndes Element oder eine herabfallende Person/Gegenstand beschädigt wurde.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an OTEXIO, um eine genaue Diagnose zu erhalten.

Das PROTECPIT®-System ist ein patentiertes Produkt. Für technische Unterstützung können Sie uns telefonisch unter +33 4 78 52 06 51 oder per E-Mail unter remy.martin@otexio.com kontaktieren.